

Vorbereitung Zählerplatz mit Zählersteckklemme

Gültig ab 01.04.2026


Bei Neubauten, Auswechslungen von Schaltgerätekombinationen und Anpassungen der Zählerverdrahtung ist auf jedem verdrahteten Zählerplatz eine Zählersteckklemme inklusive plombierbarer Abdeckhaube zu montieren. Die Steckstifte sind hinter der Abdeckhaube zu hinterlegen. Die Abdeckhauben werden dem Installateur nach erfolgter Zählermontage zurückgegeben. Die Kosten gehen zu Lasten des Eigentümers.

Bezügersicherung $\leq 80A$ und Querschnitt $\leq 25mm^2$:

Zählersteckklemme:	Eweco A00-600	E-Nr. 169 000 039
Steckstifte:	Eweco A00-906	E-Nr. 169 900 089
Abdeckhaube:	Eweco A00-907	E-Nr. 169 900 029

Bezügersicherung $\geq 100A$ oder Querschnitt $> 35mm^2$:

Es ist eine Messeinrichtung mit Stromwandler vorzusehen.

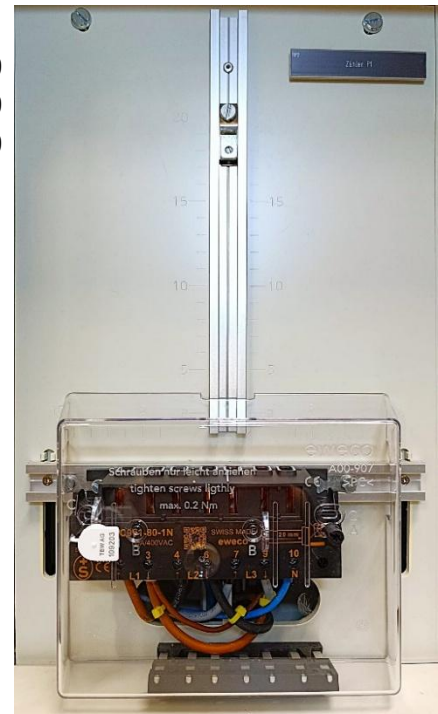

Montagehinweis Zählersteckklemme

Gültig ab 01.04.2026

- Der Abstand zwischen Unterkante Leiterdurchführung bis Mitte horizontaler Apparateschiene muss 90mm betragen.
- Die Mittelachsenmarkierung der Zählersteckklemme muss auf der Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.

